



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРАТУРА
СМИДОВИЧСКОГО РАЙОНА

679150, п. Смидович,
пер. Партизанский, 2Б
тел./факс: 2-22-26

E-mail: prok-smid@mail.ru

26.04.2021 № 7-45-2021

Директору МБОУ «СОШ №8
с. Аур»

Корневой О.И.

ул. Комсомольская, д. 7 в
с. Аур, Смидовичский район, ЕАО

Входящий №	29
26.04	2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства в сфере
противопожарного режима

госпожа О.И. Корневой

Прокуратурой Смидовичского района Еврейской автономной области на основании поручения прокуратуры автономии проведены проверочные мероприятия в сфере пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 18 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

В соответствии с требованиями п.2 ч.6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила противопожарного режима), установлены требования пожарной безопасности, регламентирующие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно п. 6.2.7. ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные» планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов.

АВ № 010724

— Согласно п. 31 Правил противопожарного режима ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.

— Согласно п. 13 Правил противопожарного режима при эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.

— Согласно под. «г» п. 27 Правил противопожарного режима при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

— В соответствии с под. «в» п. 35 Правил противопожарного режима запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.

— Согласно под. «б» п. 27 Правил противопожарного режима при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

В соответствии с п. 48 Правил противопожарного режима руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.

— Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В силу требований п. 50 Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

— Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.

— В соответствии с под. «и» п. 35 Правил противопожарного режима запрещается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

— Так, в нарушение вышеуказанных норм и требований Правил противопожарного режима, ГОСТ, в здании МБОУ «СОШ №8 с. Аур», не проводится огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания; на осветительных приборах в кабинете завуча и подсобном помещении отсутствуют защитные колпаки; эвакуационный выход в кабинете завуча загроможден вешалкой с вещами; планы эвакуации не соответствуют ГОСТу, выполнены без применения фотолюминисцентных материалов; внутренний противопожарный водопровод находится в не рабочем состоянии. Отсутствуют акты проверки работоспособности; пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам; дверь на лестничную клетку зафиксирована в открытом положении; эвакуационный выход в спортивном зале загроможден спортивными матами; в закрытом кабинете информатики оставлены включенными в сеть электроприборы *ноутбук, компьютер, проектор).

Выявленные в ходе проверки нарушения федерального законодательства, выразившиеся в нарушениях требований противопожарного режима в образовательной организации, негативным образом отражаются на создаваемых условиях безопасности несовершеннолетних, обучающихся в образовательной организации.

Согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом, требует привлечения к ответственности лиц, нарушивших закон.


В силу положений ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации, в случае совершения дисциплинарного проступка, то есть неисполнения или ненадлежащего исполнения работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей работодателем применяется к нему дисциплинарное взыскание.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. В установленный законом месячный срок принять конкретные меры, направленные на устранение допущенных нарушений, их причин и условий, им способствующих, а именно принять меры по соблюдению требований противопожарного режима на территории образовательной организации.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах, сообщить в прокуратуру Смидовичского района в письменной форме.
4. С целью обеспечения возможности участия работников прокуратуры в рассмотрении представления заблаговременно проинформировать о дне и времени его рассмотрения.

И.о. прокурора района

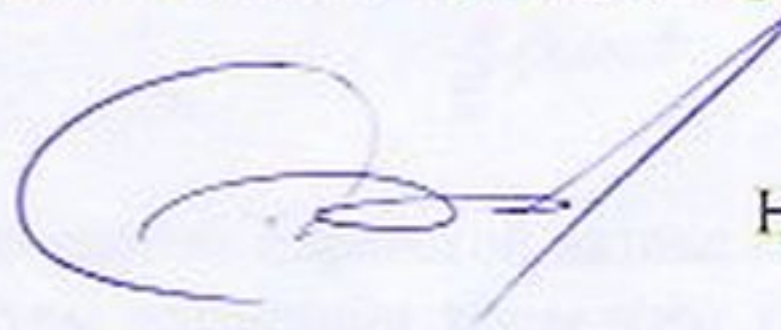

Н.Д. Кобзарь

Министерство образования и науки РФ

Муниципальное образование

«Смидовичский муниципальный район»

Еврейской Автономной Области

Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 8 с. Аур»

ОГРН 1027900634442

ИНН 7903003051 ОКПО 44512221

ул. Комсомольская, 7 в, с. Аур

Смидовичский район, ЕАО, 679157

тел. 28-5-38

№114

На № _____ от 08. 06. 2021 г.

Прокуратура Смидовичского муниципального района

П. Смидович пер. Партизанский 26

И.о. прокурора района

Н. Д. Кобзарю

Администрация МБОУ СОШ № 8 с. Аур рассмотрев представление об устранении нарушений законодательства в сфере противопожарного режима на наш вх № 29 от 27.04.2021г. и в целях устранения выявленных нарушений выполнено следующее:

Наименование в соответствии с актом	Принятые меры с приложением копий подтверждающих документов по каждому выявленному нарушению
1. Согласно п. 6.2.7. ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные» планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов.	Замечания приняты к сведению. Фотолюминесцентные эвакуационные планы заказаны в г. Хабаровске. После получения будут прикреплены на свои места.
2. Согласно п. 31 Правил противопожарного режима ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.	Замечания приняты к сведению. Ковровая дорожка убрана.
3. Согласно под. «г» п. 27 Правил противопожарного режима при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.	Замечания приняты к сведению. Доводчики к дверям отрегулированы.
4. В соответствии с под. «в» п. 35 Правил противопожарного режима запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.	Замечания приняты к сведению. Светильник в спортивном зале заменен.
5. Согласно под. «б» п. 27 Правил противопожарного режима при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов	Замечания приняты к сведению. Эвакуационный выход в спортивном зале освобожден. Учителю физической

<p>ных выходов запрещается размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;</p>	<p>культуры Журавлеву А. С. вынесено дисциплинарное взыскание (приказ №47 от 28.04.2021г.)</p>
<p>6. В соответствии с п. 48 Правил противопожарного режима руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.</p>	<p>Замечания приняты к сведению.</p>
<p>7. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>Замечания приняты к сведению.</p> <p>Заведен журнал по эксплуатации систем противопожарной защиты по проверке пожарного водоснабжения внутри и наружи здания.</p>
<p>8. В силу требований п. 50 Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>Замечания приняты к сведению.</p> <p>Заведен журнал по эксплуатации систем противопожарной защиты по перекатке пожарных рукавов.</p>
<p>9. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.</p>	<p>Замечания приняты к сведению.</p> <p>Данный вопрос находится в стадии решения.</p>
<p>10. В соответствии с под. «и» п. 35 Правил противопожарного режима запрещается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией</p>	<p>Замечания приняты к сведению.</p> <p>С учителем информатики Дычковой Е. А. проведен внеплановый инструктаж по пожарной безопасности в компьютерном классе.</p>

ИЗГОТОВИТЕЛЯ .

Директор МБОУ СОШ № 8 с. Аур

О.И. Корнева

